


SIMBOLOGIA / LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg -COM SINALIZAÇÃO Ver detalhe 1
	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO)

**CARGA DE FOGO**  
EDIFICAÇÃO PARA FINS HOSPITALAR / LABORATORIAL - CARGA DE FOGO MÉDIA ESTIMADA  
MENOR QUE 60kg/m<sup>2</sup>

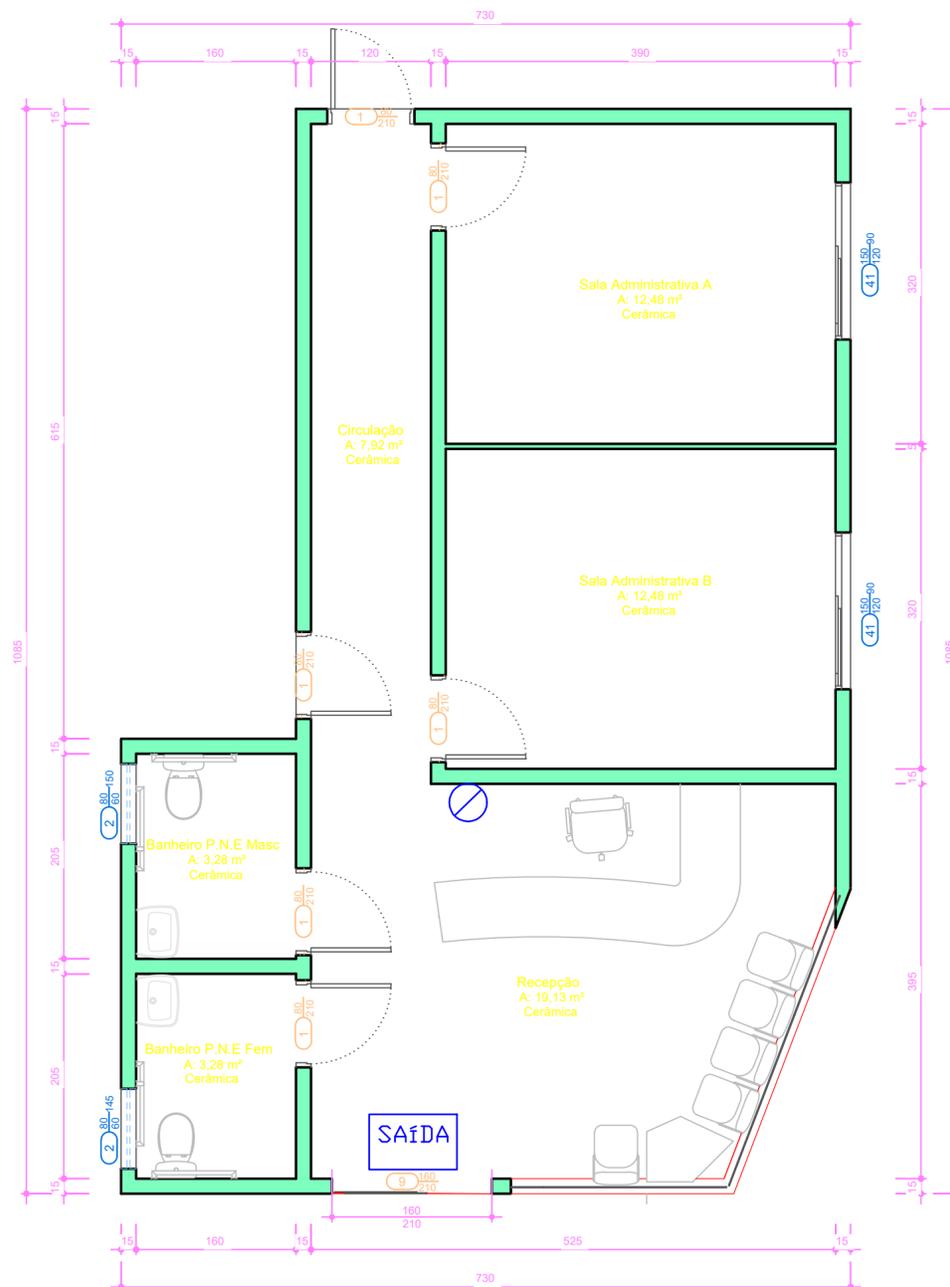

**1 Planta Baixa - Bloco B**  
Escala 1 : 50  
Área: 66,40m<sup>2</sup>

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO

ANOTAÇÕES

- Nota. 1: A Edificação não fará uso de GLP e/ou GN
- Nota. 2: A Lotação máxima é de 50 pessoas.
- Nota. 3: Uso de atendimento ao público.
- Nota. 4: Saída de 160 cm.
- Nota. 5: Área de 66,40 m<sup>2</sup>



Prefeitura Municipal de Matos Costa  
CNPJ: 83.102.566/0001-51

Bruno Regalin  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 164059-2

Prefeitura Municipal de Matos Costa  
CNPJ: 83.102.566/001-51

AUTOR PROJETO: <b>Bruno Regalin</b>	Engenheiro Civil CREA/SC 164059-2	PROJ.: <b>PPCI</b>
PROPRIETÁRIO: <b>Prefeitura Municipal de Matos Costa</b>		FOLHA: <b>03</b>
OBRA: Salas para setor administrativo	USO: Público	DATA: 19/02/2020
DESCRIÇÃO: Planta Baixa		ESCALA: 1 : 50
ENDEREÇO: Rua Frei Rogério, s/n, Centro, Matos Costa/SC		DESENHO: <b>BRUNO</b>
ARQUIVO DWG: Ampliação UBS - 19-02-2020.dwg		