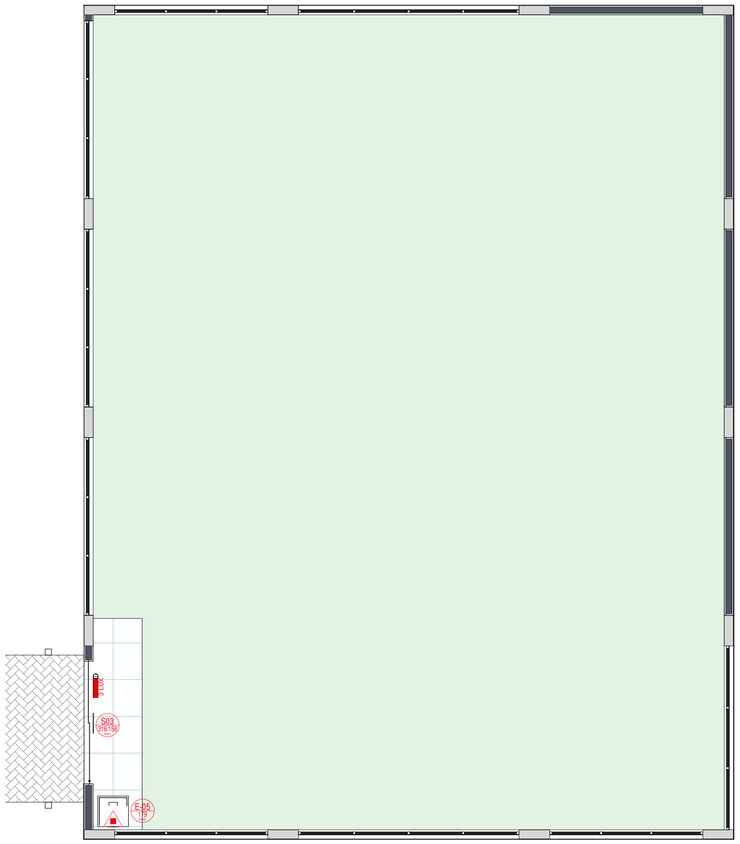

1 Piso térreo
1 : 50

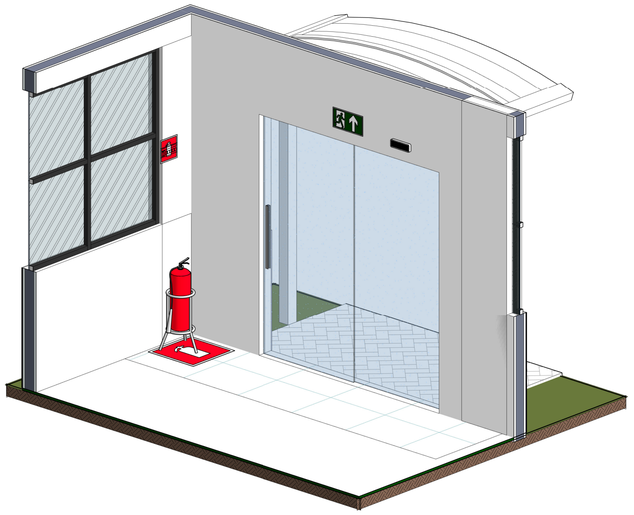

2 Detalhe Extintor

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

	S01	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas		S02	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
	S03	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso		S04	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
	S05	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa		S06	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
	S07	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa		S08	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
	S09	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo		S10	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
	S11	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo	SAÍDA	S12	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
SAÍDA	S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma	SAÍDA	S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
SAÍDA	S13	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma	SAÍDA	S14	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma
	S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente		S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
	S15	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente	SAÍDA	S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
SAÍDA	S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente	SAÍDA	S16	Saída de emergência com rampas para deficientes, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente
1º SL	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo	1º SS	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
SUBSOLO	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo	INFERIOR	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
INTERMEDIÁRIO	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo	PILOTIS	S17	Número do pavimento: Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo
APERTE E EMPURRE	S18	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo.		S19	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo.
	S20	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo.		S21	Orienta uma providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de emergência
APERTE E EMPURRE	M03	Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta: Nas portas de saídas de emergência com dispositivo anti-pânico		C01	Direção da rota de saída: Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída.
	C02	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C03	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
	C04	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C05	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
	C06	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento		C07	Direção da rota de saída: Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ALERTA

ALERTA	A01	Alerta Geral: deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica.	CUIDADO MATERIAL INFLAMÁVEL	A02	Cuidado, risco de incêndio: Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis.	CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO	A03
CUIDADO RISCO DE CORROSÃO	A04	Cuidado, risco de corrosão: Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos.	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	A05	Cuidado, risco de choque elétrico: Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque.	CUIDADO RISCO DE RADIAÇÃO	A06
CUIDADO RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS	A07	Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos: Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos.					

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

	E01	Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio	ALARME DE INCÊNDIO ACIONE AQUI	E02	Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio	BOMBA DE INCÊNDIO ACIONE AQUI	E03
	E04	Telefone ou interfone de emergência: Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência		E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E05
	E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E05
	E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio		E06
	E07	Abrigo de mangueira e hidrante: Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior		E08	Hidrante de incêndio: Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras		E09
	E10	Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos: Indicação da localização da válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos		E11	Extintor de incêndio tipo carreta: Indicado para facilitar a localização de extintor tipo carretas em caso de incêndio de maior proporção.		E12
	E13	Seta à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		E14	Seta à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		E15
	E16	Seta diagonal à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		E17	Sinalização de solo para equipamento de combate a incêndio		

Levantamento - Extintores						
Família	Tipo	Abrigo	Carga	Capacidade	Etiqueta	#
CODPPCI - PR - VV05_1 - Elemento - E05- Extintor geral	Extintor no piso - Carga de Pó ABC - 06Kg 3-A 20-BC	Não	6Kg	3-A : 20-B:C	179	1
Total geral						1

Placas - Orientação

Figura	Código	Tamanho	#	Descrição
	S03	316/158	1	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso

Placas - Equipamentos

Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
	E05	179	1	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio

GIOVANO MEZAROBA:00650699947

Assinado de forma digital por GIOVANO MEZAROBA:00650699947
Dados: 2022.09.06 14:58:37 -03'00'

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

RENOVILLE COMERCIAL LTDA

TÍTULO: Quadra Coberta - EEI Sementinha do Saber

PRANCHA: 01

REFERÊNCIA: Projeto Preventivo contra Incêndio
Detalhamento

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Matos Costa
CNPJ 83.102.566/0001-51

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Giovano Mezaroba
CREA/SC - 115952-0

ASSINATURA:

DESENHO	ESCALA	DATA
GM	indicada	maio/2022